


243W 6KV 50HZ

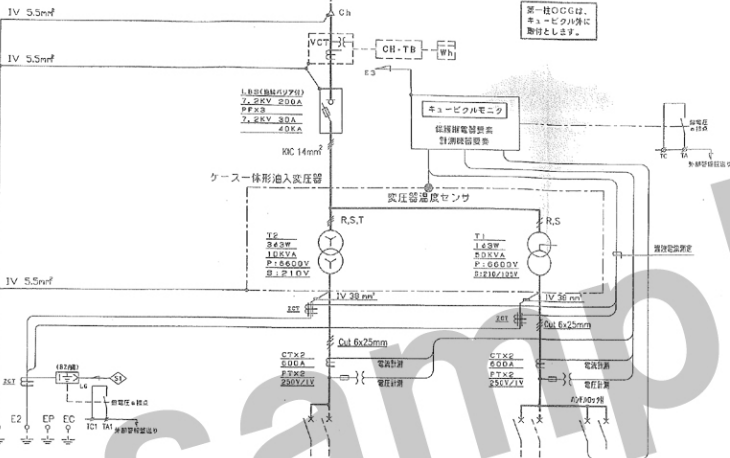

規格	機種名	数量	備考
OCB	11	1	
EL	12	1	
PF	13	1	
CT	14	1	
PT	15	1	
CT	16	1	
PT	17	1	
CT	18	1	
PT	19	1	
CT	20	1	
PT	21	1	
CT	22	1	
PT	23	1	

規格	機種名	数量	備考
OCB	11	1	
EL	12	1	
PF	13	1	
CT	14	1	
PT	15	1	
CT	16	1	
PT	17	1	
CT	18	1	
PT	19	1	
CT	20	1	
PT	21	1	
CT	22	1	
PT	23	1	

規格	機種名	数量	備考
OCB	11	1	
EL	12	1	
PF	13	1	
CT	14	1	
PT	15	1	
CT	16	1	
PT	17	1	
CT	18	1	
PT	19	1	
CT	20	1	
PT	21	1	
CT	22	1	
PT	23	1	

343W 210V

143W 210/150V

142W 105V

OCB, EL, PF等は、端子カバーを取付しております。
 絶縁器電圧降下(MCB)全てにハンドロックを取付て
 あります。

変圧器PFはOCB, ELと同期動作を考慮し
 30Aとします。
 (OCB, ELは同期動作電圧降下とします。)

MCB, ELの動作電圧降下は、JIS C 4620
 規定値4倍まで行ってあります。

●主要機器部品メーカーリスト

記号	機器名称	メーカー
LBS	高圧気中負荷開閉器	富士電機
PF	高圧電力ヒューズ	富士電機
T	変圧器	松下電器
CM	キュービクルモニター (センサーとして、 CT, PTを付添。 PTは、モニター に内蔵)	松下電器
KIC	高圧絶縁電線	タツタ電線
SMCB	安全ブレーカー	松下電器
MCB	配線用しゃ断器	松下電器
LGR	低圧漏電警報器	オムロン

●電力管内：北海道

●キュービクル重量：870 kg

●予備品

記号	機器名称	定格	型式	数量	備考
PF	高圧電力ヒューズ	7.2KV 30A40KA	JC-6/30	3	
F	低圧ヒューズ	0.5A		2	ガラス管

●付属品

記号	機器名称	定格	型式	数量	備考
	フック棒	6KV用 1m		1	
	修正塗料	1/12 マンセル記号 2.6GY7.2/0.5		1	脚指定色
	修正蓋	小蓋		1	
	専用ハンドルキー		No. J2000	2	
	専用ストッパー	引掛式		3	
	モニタ用基石			2	

HIC高圧受電設備一結線図

H10.03

985010144

9742279-3